CSE
CENTRE DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
DIRECTION DE LA SANTÉ

Eaux de consommation

Australes et Marquises

Taux de conformité de l'année 2025

Légende


Réseaux


- Potables
- Taux de conformité entre 50% et 94%
- Taux de conformité < 50%
- Pas de classement
- Paramètres microbiologiques conformes mais non-conformité physico-chimique à la ressource
- Paramètres microbiologiques conformes entre 50% et 94% mais non-conformité physico-chimique à la ressource


Fontaines


- Potables
- Taux de conformité entre 50% et 94%
- Taux de conformité < 50%
- Pas de classement


(1) Réseaux désinfectés.
(2) Fréquence de contrôle insuffisante, les eaux sont déclarées non potables.
(3) La conductivité sur ce réseau peut être supérieure à 800µS/cm.
(5) Fontaines publiques alimentées par un réseau de distribution, considérées comme un point de distribution du réseau, la qualité est équivalente à celle du réseau.
(6) Fontaines publiques alimentées par un réseau de distribution avec un traitement dédié au niveau de la fontaine.
(7) Fontaines publiques alimentées directement par une ressource.
(8) Fontaines publiques alimentées directement par une ressource avec un traitement dédié au niveau de la fontaine.
(9) Eau de pluie traitée.
(10) Dépassement de la norme portant sur les agents de surface ou le fer

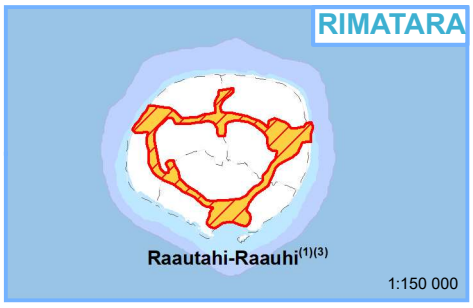


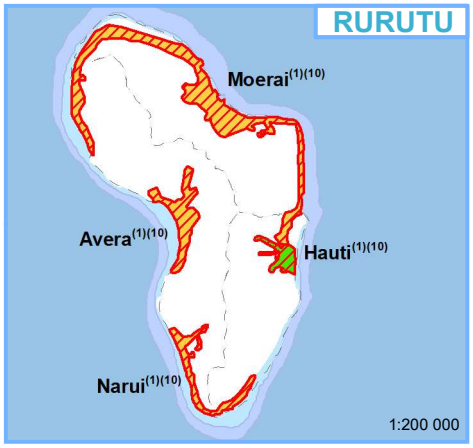

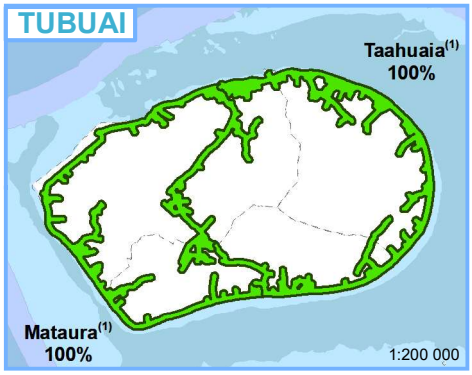

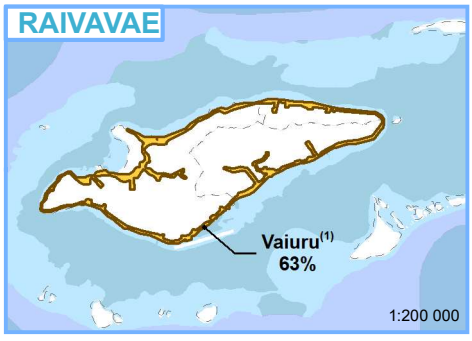

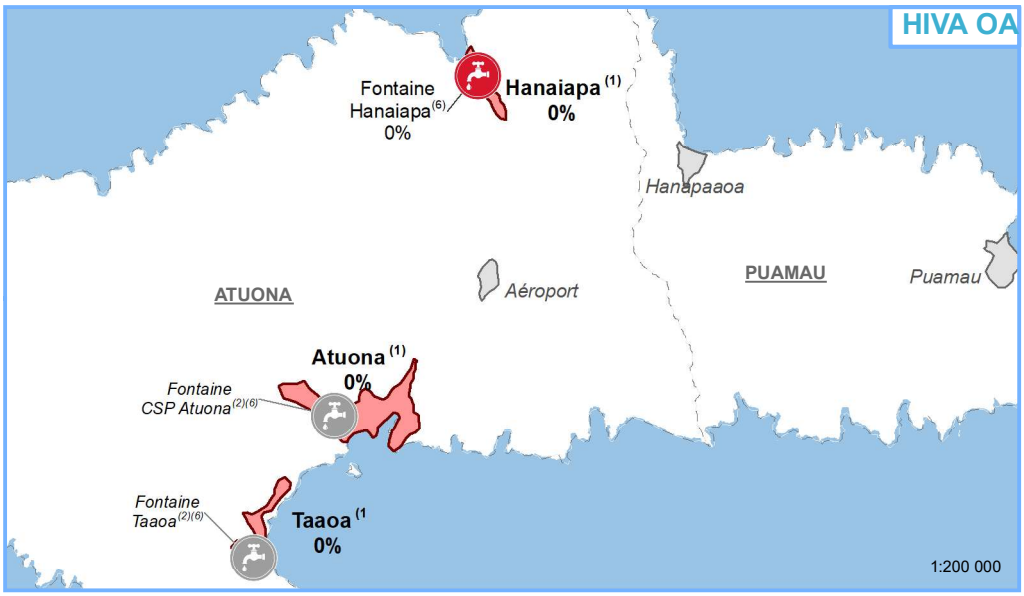

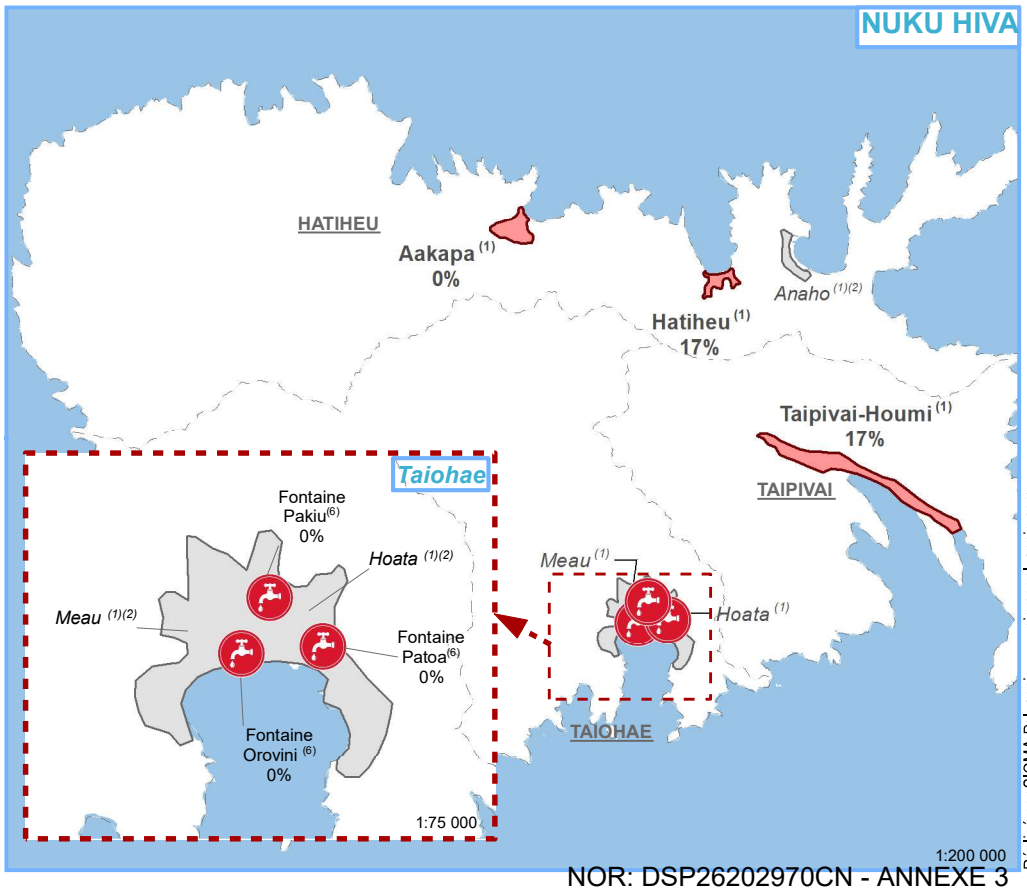

Réalisé par SIGMA Polynesia www.sigmapolynesia.com