

#### Légende

##### Réseaux


	Potables
	Taux de conformité entre 50% et 94%
	Taux de conformité < 50%
	Pas de classement

##### Fontaines


	Potables
	Taux de conformité entre 50% et 94%
	Taux de conformité < 50%
	Pas de classement

- (1) Réseaux désinfectés.
- (2) Fréquence de contrôle insuffisante, les eaux sont déclarées non potables.
- (3) La conductivité sur ce réseau peut être supérieure à 800µS/cm.
- (5) Fontaines publiques alimentées par un réseau de distribution, considérées comme un point de distribution du réseau, la qualité est équivalente à celle du réseau.
- (6) Fontaines publiques alimentées par un réseau de distribution avec un traitement dédié au niveau de la fontaine.
- (7) Fontaines publiques alimentées directement par une ressource.
- (8) Fontaines publiques alimentées directement par une ressource avec un traitement dédié au niveau de la fontaine.
- (9) Eau de pluie traitée.

#### BORA BORA

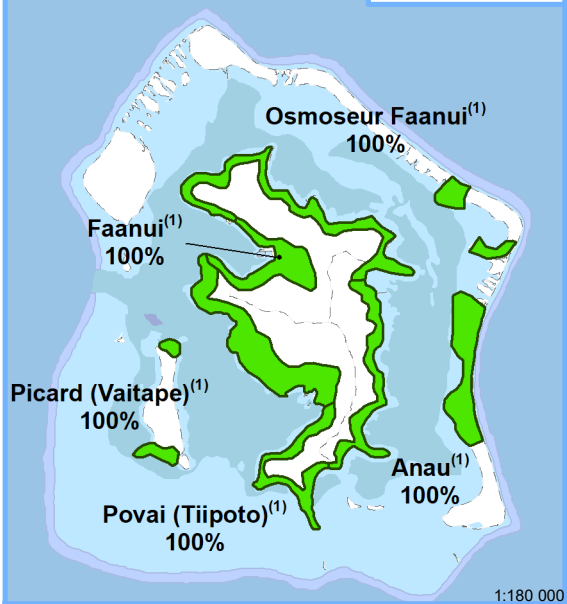

#### RAIATEA-TAHAA

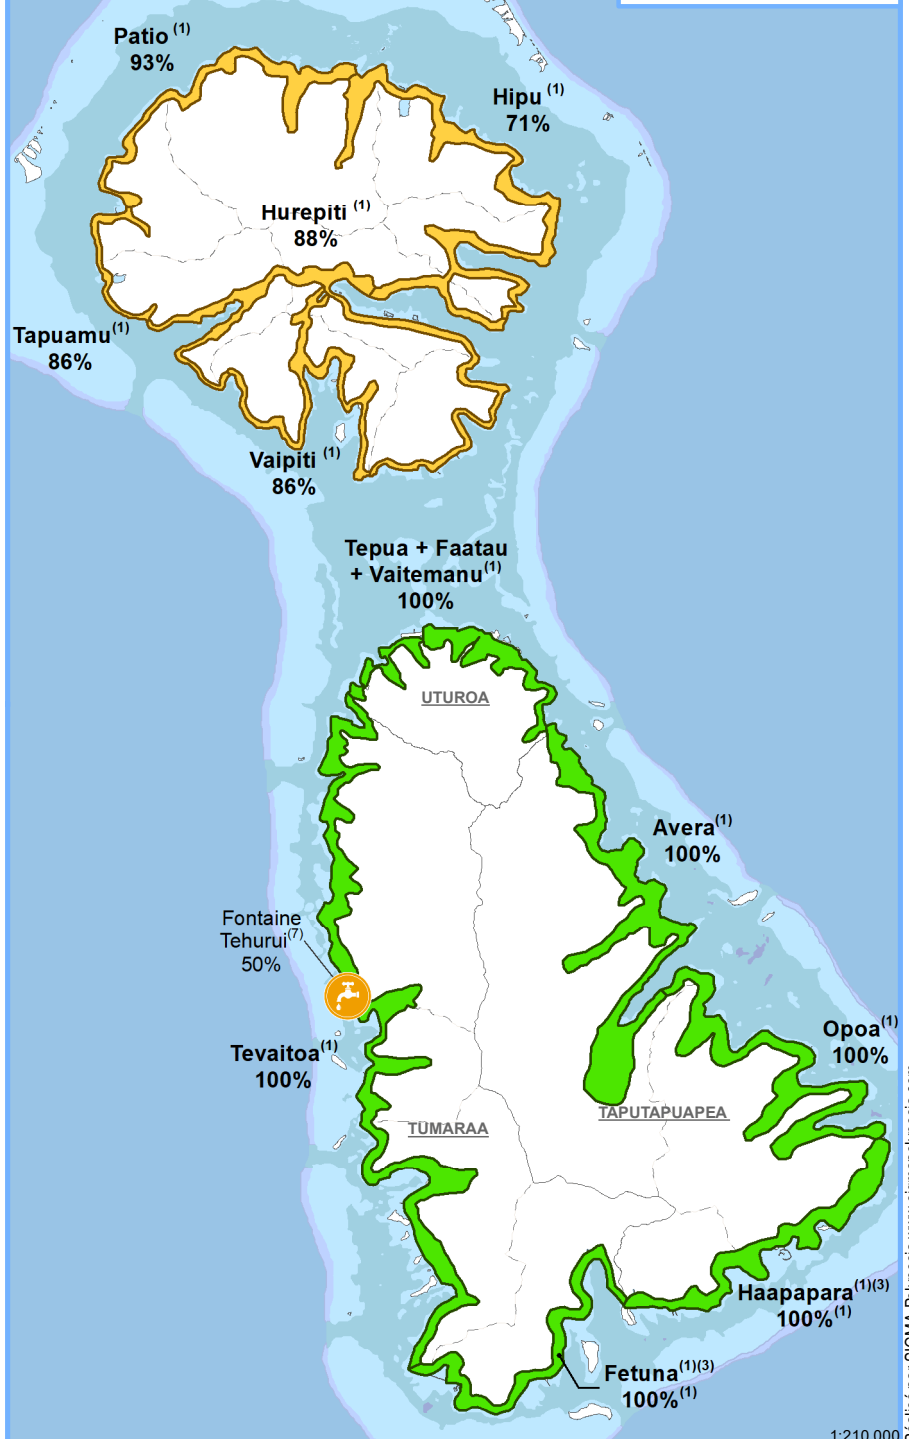

#### HUAHINE

